Zusatzverarbeitungshinweise

bei Unterschreitung der Regeldachneigung

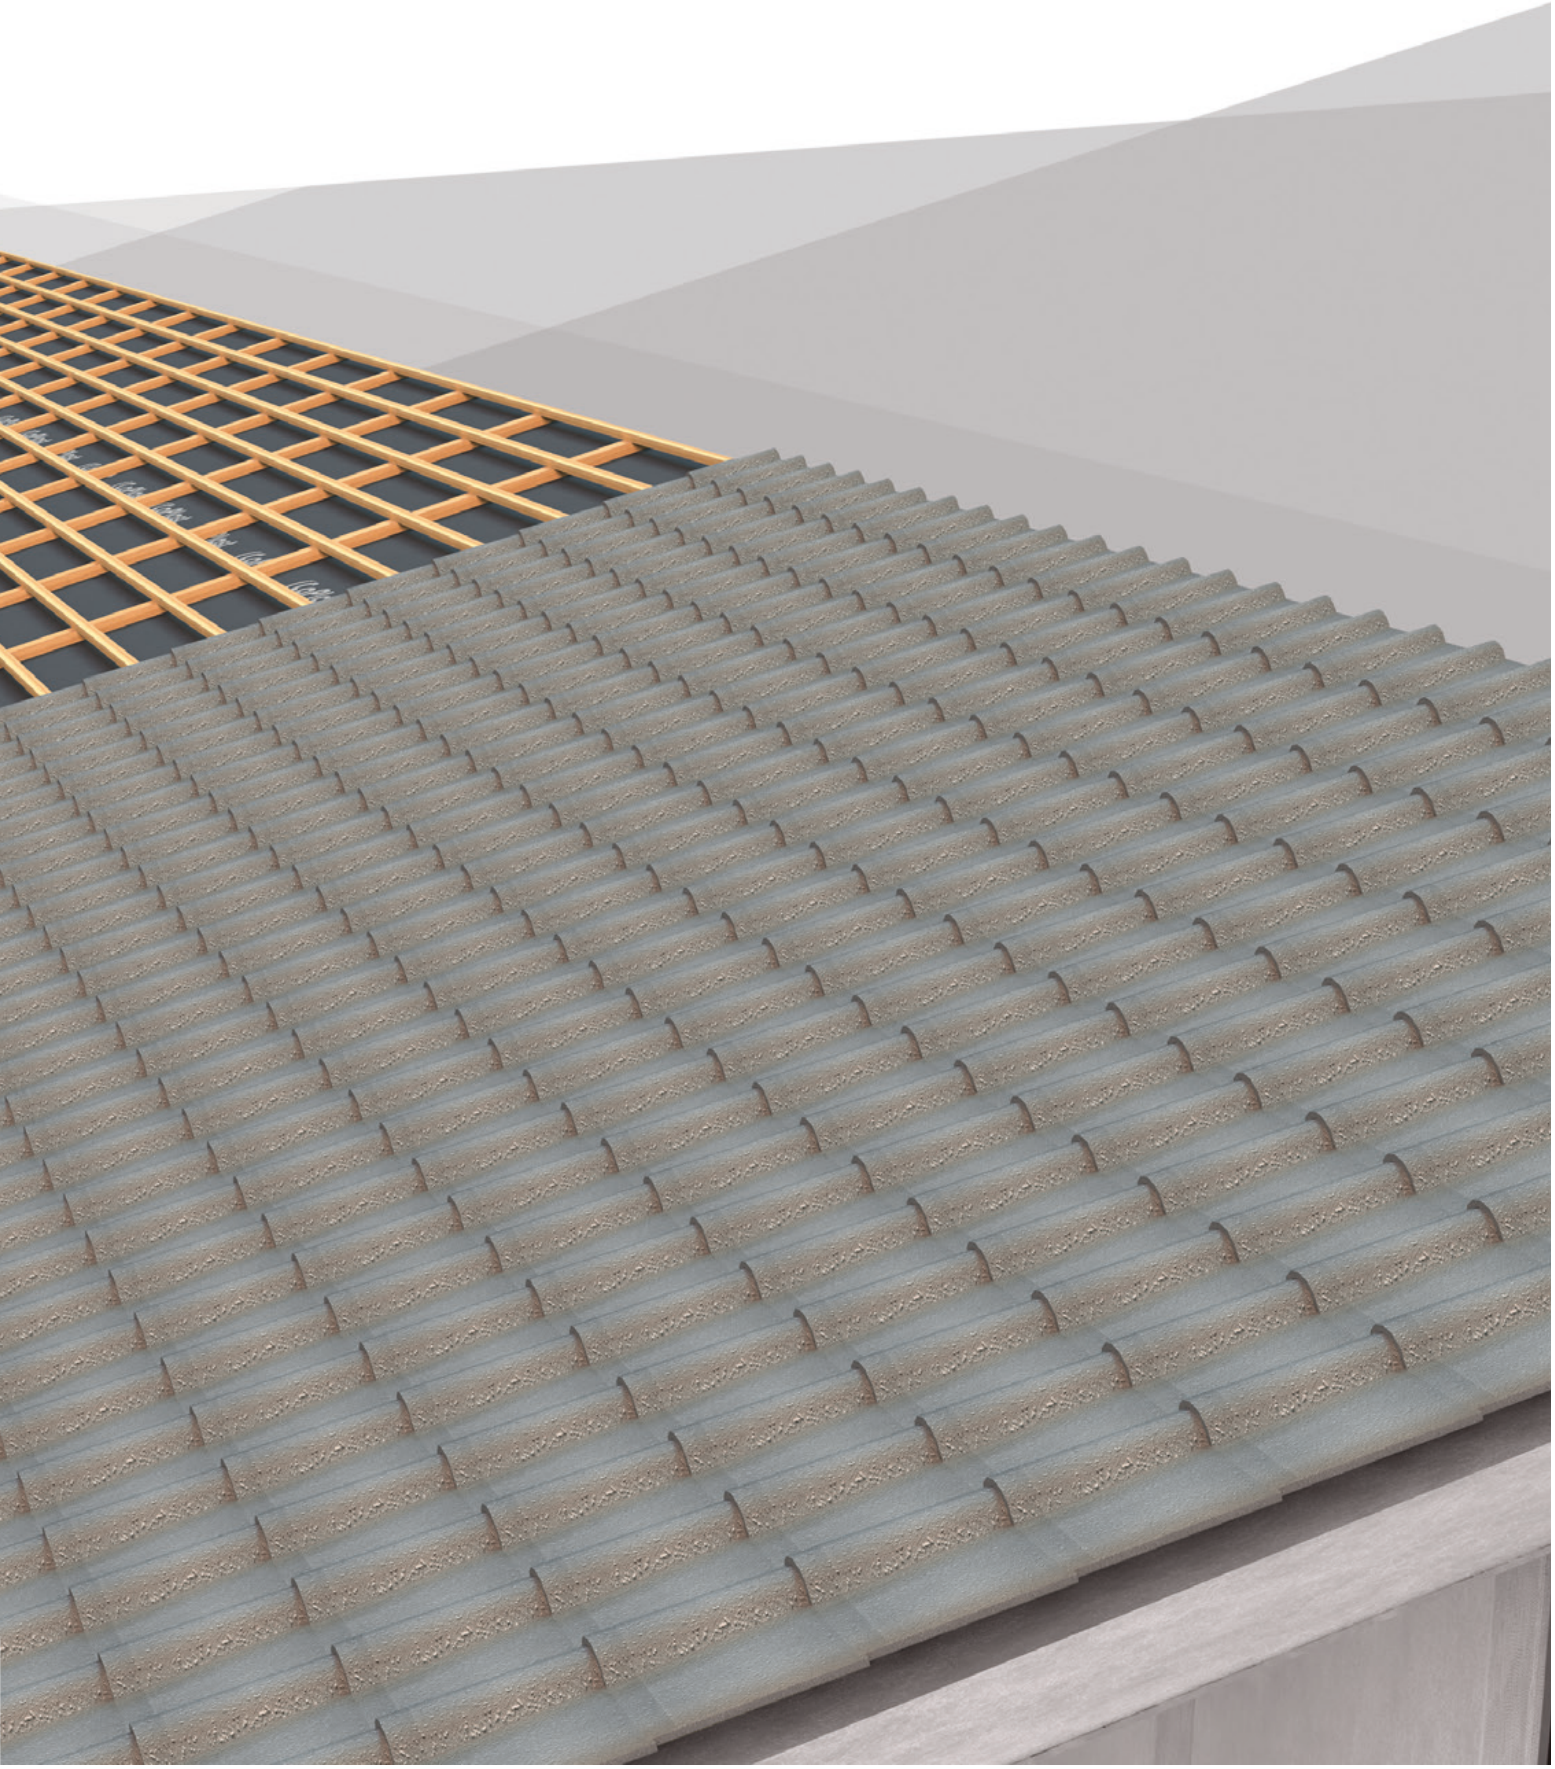

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen[1] bei der Verarbeitung von CaPlast UDB-A / USB-A

ERHÖHTE ANFORDERUNG[2]

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 22° oder RDN	Einsatz der USB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte so mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterspannbahn min. 10 cm • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.	Einsatz der USB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte so mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterspannbahn min. 10 cm • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.	Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min. 10 cm • Es ist eine Nagelabdichtung zu empfehlen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.	Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min. 10 cm • Es ist eine Nagelabdichtung zu empfehlen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.

PRODUKTEMPFEHLUNG

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 22° oder RDN	Klasse 6 USB-A	Klasse 6 USB-A	Klasse 5 UDB-A überlappt oder verfalzt	Klasse 4 UDB-A verklebt oder verschweißt
	CaTop TVB	CaTop TVB		
	CaTop M 120 SK	CaTop M 120 SK	CaTop M 120 SK	CaTop M 120 SK
	CaTop M 170 SK	CaTop M 170 SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK
	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300

1 Diese in der Tabelle aufgeführten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen!

2 Siehe Angaben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks: Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen[1] bei der Verarbeitung von CaPlast UDB-A

ERHÖHTE ANFORDERUNG[2]

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 18° oder RDN - 4°	Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min. 10 cm • Es ist eine Nagelabdichtung vorzunehmen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.		Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min. 10 cm - 15 cm • Es ist eine Nagelabdichtung vorzunehmen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.	

PRODUKTEMPFEHLUNG

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 18° oder RDN - 4°	Klasse 4 UDB-A verklebt und verschweißt Nageldichtband erforderlich	Klasse 4 UDB-A verklebt und verschweißt Nageldichtband erforderlich	Klasse 3 UDB-A verklebt und verschweißt Nageldichtband erforderlich	Klasse 3 UDB-A verklebt oder verschweißt Nageldichtband erforderlich
	CaTop M 120 SK	CaTop M 120 SK		
	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK
	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300

1 Diese in der Tabelle aufgeführten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen!

2 Siehe Angaben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks: Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen[1] bei der Verarbeitung von CaPlast UDB

ERHÖHTE ANFORDERUNG[2]

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 14° oder RDN - 8°	Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln. • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte so mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min.10 - 15 cm • Es ist eine Nagelabdichtung vorzunehmen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.		Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln. • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte so mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn min.15 - 20 cm • Es ist eine Nagelabdichtung vorzunehmen • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.	

PRODUKTEMPFEHLUNG

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 14° oder RDN - 8°	Klasse 3 USB-A verklebt und verschweißt	Klasse 3 USB-A verklebt und verschweißt	Klasse 3 UDB-A verklebt und verschweißt Nageldichtband erforderlich	Klasse 3 + UDB-A verklebt oder verschweißt Nageldichtband erforderlich Zusätzlich Schlagregennachweis im System
	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	CaTop M 170 SK CaTop M 170 + G SK	
	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo CaTop UD 300

1 Diese in der Tabelle aufgeführten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen!

2 Siehe Angaben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks: Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

ERHÖHTE ANFORDERUNG[2]

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 10° oder RDN -12°	Einsatz der mit SK ausgerüsteten UDB-A Bahn gemäß unserer Verarbeitungshinweise auf Sparren oder sonstiger tragfähiger Unterlage. Alternativ ohne SK und mit CaTape UV oder CaTape UNI. • Firstausbildung gemäß Fachregeln. • Bei Dachdurchbrüchen müssen die Folienausschnitte so mit CaTape UV oder CaTape UNI abgeklebt werden, so dass das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. • Überlappung der Unterdeckbahn bei CaTop XL Serie min. 20 cm - 25 cm, bei CaTop UD 300 min. 10 cm • Beim regensicheren Unterdach ist eine Nagelabdichtung vorzunehmen. • Besonderheiten der Behelfsdeckung sind zu beachten. • Die Eindeckung sollte unmittelbar erfolgen. • Die Übergänge zur Rinne sind so auszuführen, dass keine Wassersäcke entstehen können.		Ausführung nur mit CaTop UD 300 möglich Überlappung der Unterdeckbahn min. 10 cm	

PRODUKTEMPFEHLUNG

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung[2]	Eine weitere erhöhte Anforderung[2]	Zwei weitere erhöhte Anforderungen[2]	Drei weitere erhöhte Anforderungen[2]
⩾ 10° oder RDN -12°	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach	Klasse 1 1.1 wasserdichtes Unterdach	Klasse 1 1.1 wasserdichtes Unterdach
	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo	CaTop XL SK CaTop XL Sun SK CaTop XL Strong SK CaTop XL Thermo		
	CaTop UD 300	CaTop UD 300	CaTop UD 300	CaTop UD 300
	Mindestdachneigung 10°			

1 Diese in der Tabelle aufgeführten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen!

2 Siehe Angaben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks: Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

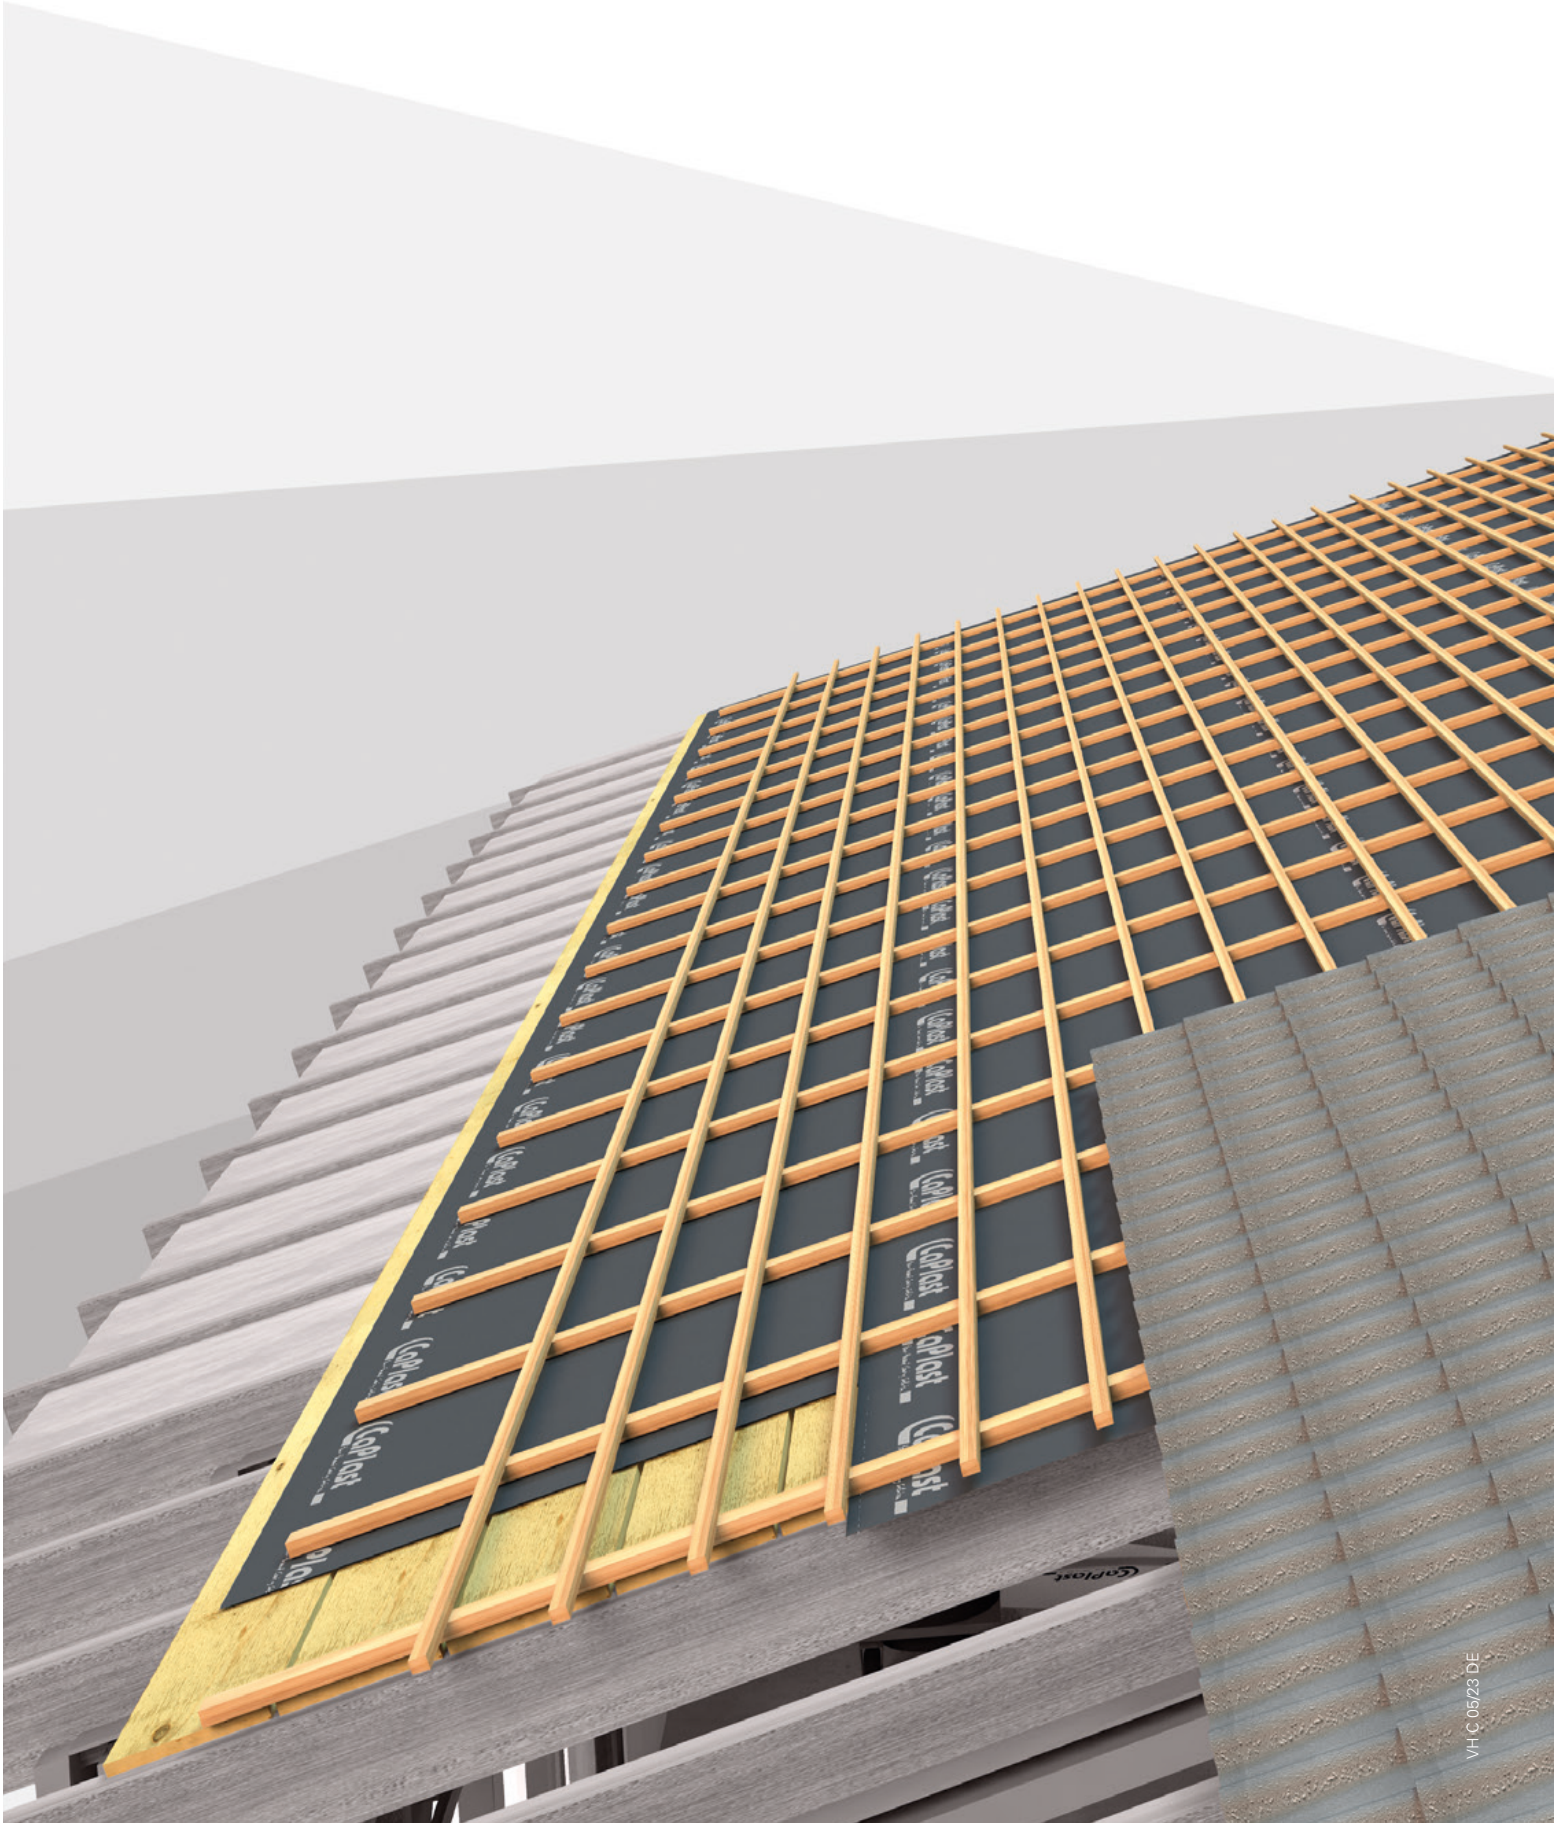

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen

Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33

e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de